



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-06

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Stolarka Aluminiowa-Budynek główny, w specyfikacji zastosowano system fasadowy Reynaers CW 86EFSG. W zestawieniach Reynaers CW50 SC. Który należy przyjąć ?

Odpowiedź :

F1doF8-CW86EFSG, F9-CW50SC, F10doF11-CW86EFSG

2. Stolarka Aluminiowa - Budynek Główny. Systemy ogniw fotowoltaicznych zawarte w zestawieniach należy ująć w branży konstrukcji aluminiowych czy systemów niskoprądowych ?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. System Solar 3000 branża niskoprądowa, ogniwa jako wypełnienie branża konstrukcji aluminiowych.

3. Proszę określić parametry techniczne ogniw zastosowanych w fasadach i świetlikach budynku głównego.

Odpowiedź :

Umpp 33W(Initial), Pmpp 27W (Stabilised), Umpp 36V, Uoc 49V, Impp 0,75A, Isc 1,0A, Struktura 90%.


4. Czy system sterowania klapami przewietrzającymi na zadaszeniach wiat należy ująć w branży elektrycznej czy aluminiowej?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. System System Reynapro 500 branża niskoprądowa, siłowniki i sterowniki branża konstrukcji aluminiowych.


5. Prosimy o podanie przekroju charakterystycznego dla fasady aluminiowej CW 86 EFSG.

Odpowiedź :

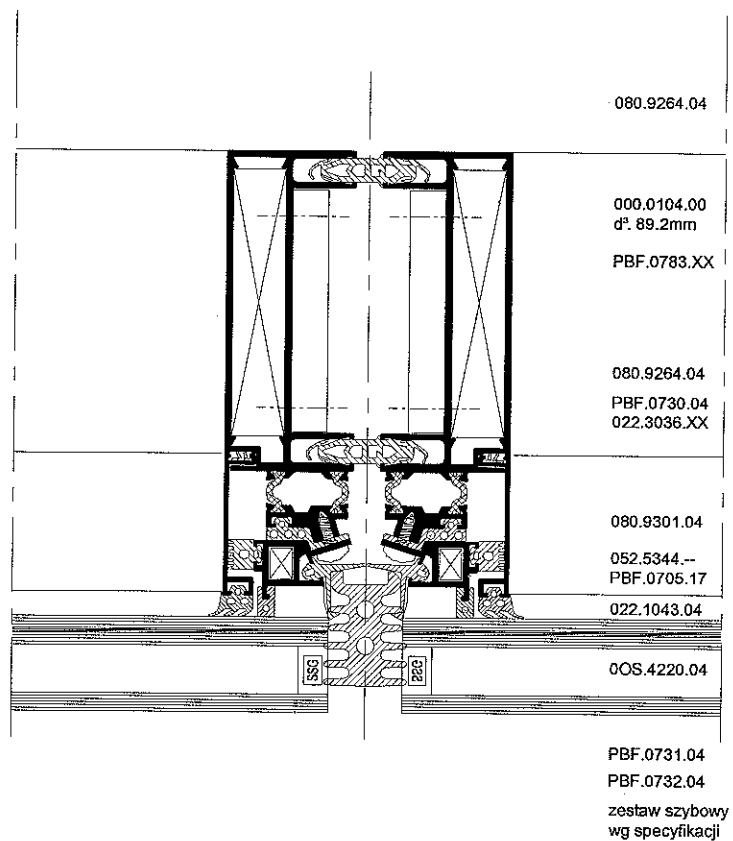

6. Prosimy o podania przekroju charakterystycznego dla świetlika SI na zadaszeniach wiat.

Odpowiedź :

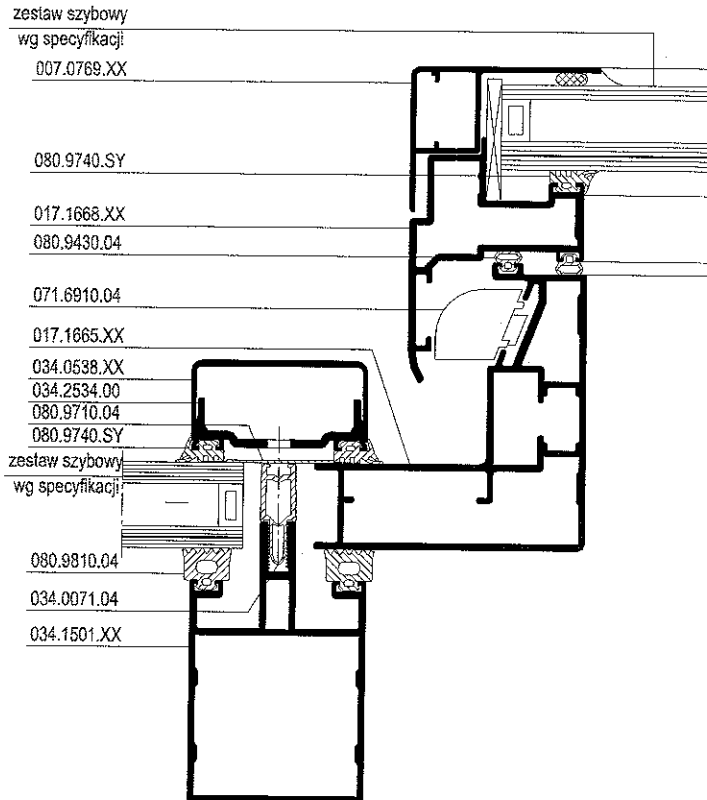

7. Po analizie projektów i przedmiarów systemu sygnalizacji włamania i napadu jak też kontroli dostępu dla potrzeb OC stwierdzamy brak w kosztorysach kabli światłowodowych do połączeń międzyobiektowych*. Prosimy o aktualizację kosztorysów obejmującą połączenia międzyobiektowe dla potrzeb systemów bezpieczeństwa OC,

Odpowiedź :

Dokumentacja przetargowa zawiera przedmiar dotyczący połączeń kablowych międzybudynkowych dla systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu Oddziału Celnego znajdują się w dokumentacji przetargowej w katalogu Przedmiary.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

[Handwritten signature]
Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego