


Nr arkusza	1 / 2
------------	-------

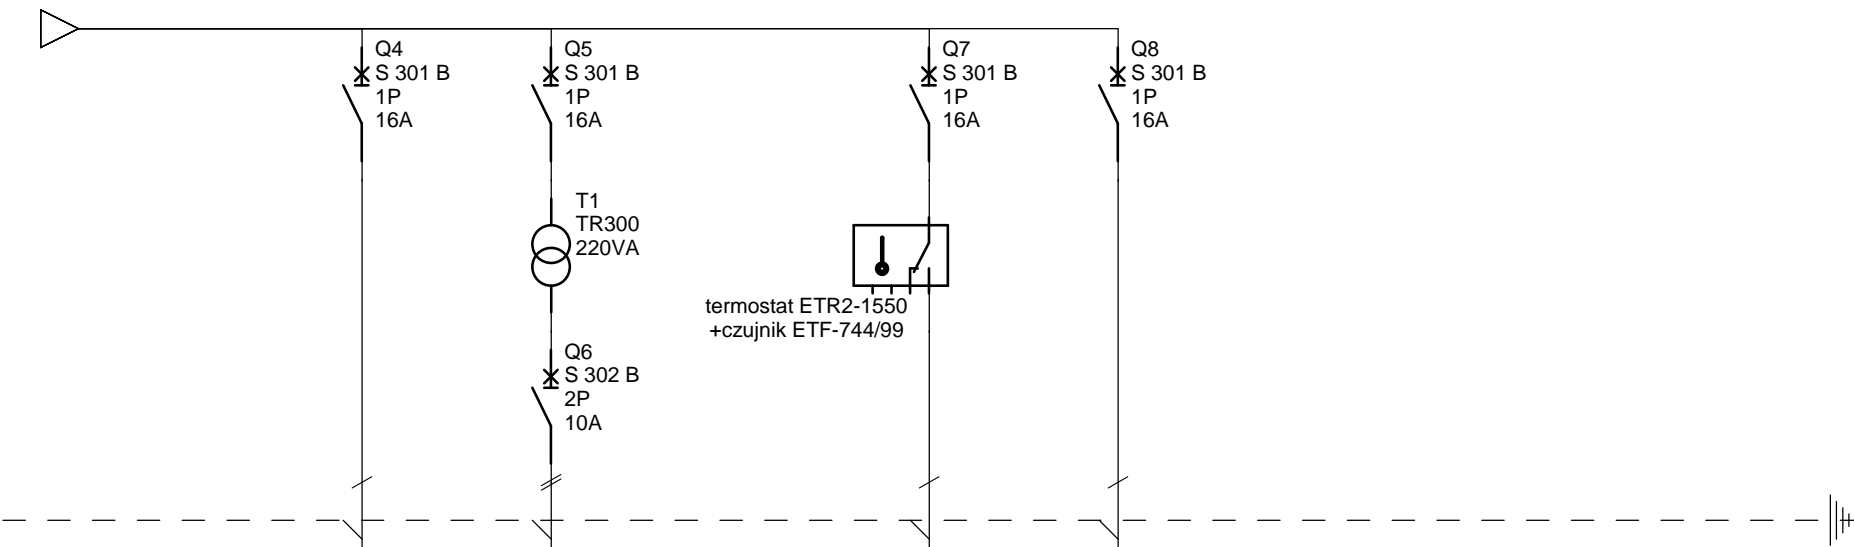

Oznaczenie		Q4	Q6		Q7	Q8			
numer obwodu		TZ/10	TZ/11		TZ/20	TZ/21			
rodzaj odbioru		gn.1f. ogólne	gn. 24V		przewody przeciw-oblodzeniowe ENSTO Optiheat 15/30 podgrzewanie wpustów	zasilania centralki przewietrzania świetlików zadaszenia			
Pi [kW]; kj;		0,4			0,17				
Ps [kW];									
kj;	Is[A]								
Typ przewodu		YDY(żo)3x2,5mm...	YDY(żo)3x2,5mm^2		YDY(żo)3x2,5mm^2	YDY(żo)3x2,5mm...			

inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu Zadaszenie - kontrola samochodów ciężarowych	Nr projektu: E-129	Schemat tablicy TZ	C	opracował	F	Marcin Łobos	
		Nr rysunku: ES-02		B	opracował	E	Andrzej Łodziński	
			Projektant: mgr inż. Damian Futera E-12/00	A	opracował	D	Łukasz Kłósek	
			Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69	DATA	07/11/2008	Nr arkusza	2 / 2	