



Oznaczenie	Q1	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7	Q8
numer obwodu	TZ/1	TZ/2	TZ/3	TZ/4		TZ/5	TZ/6	TZ/7	TZ/8
rodzaj odbioru	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia		oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia
Pi [kW]; kj;	1,63	1,63	1,63	1,63		1,63	1,63	1,63	1,63
Ps [kW];									
kj; Is[A]									
Typ przewodu	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)3x1,5mm...		YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2

Inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu Zadaszenia obok budynku głównego.	Nr projektu:	Schemat tablicy TZ		C	opracował	F	Marcin Łobos	
		Nr rysunku: ES-02	Projektant: mgr inż. Damian Futera E-12/00		B	opracował	E	Andrzej Łodziński	
			Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69		A	opracował	D	Łukasz Kłósek	
					DATA	07/11/2008	Nr arkusza	2 / 5	

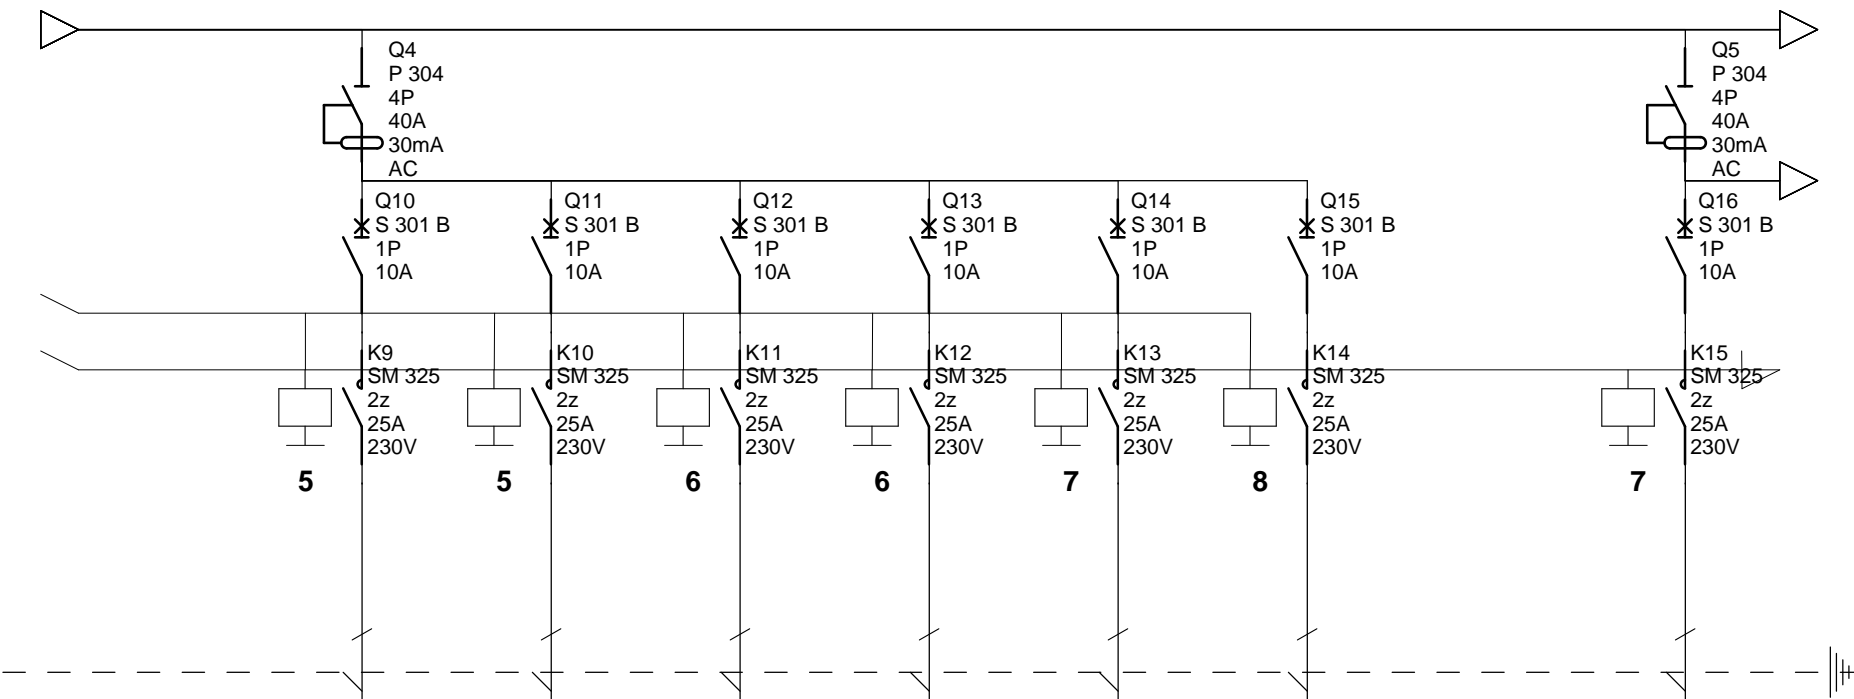


Oznaczenie		Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15		Q16
numer obwodu		TZ/9	TZ/10	TZ/11	TZ/12	TZ/13	TZ/14		TZ/15
rodzaj odbioru		oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia		oświetlenie zadaszenia
Pi [kW]; kj;		1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		1,63
Ps [kW];									
kj;	Is[A]								
Typ przewodu		YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm^2		YDY(żo)3x1,5mm^2

inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu Zadaszenia obok budynku głównego.	Nr projektu:	Schemat tablicy TZ		C	opracował	F	Marcin Łobos	
		Nr rysunku: ES-02	Projektant: mgr inż. Damian Futera E-12/00		B	opracował	E	Andrzej Łodziński	
			Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69		A	opracował	D	Łukasz Kłósek	
					DATA	07/11/2008	Nr arkusza	3 / 5	

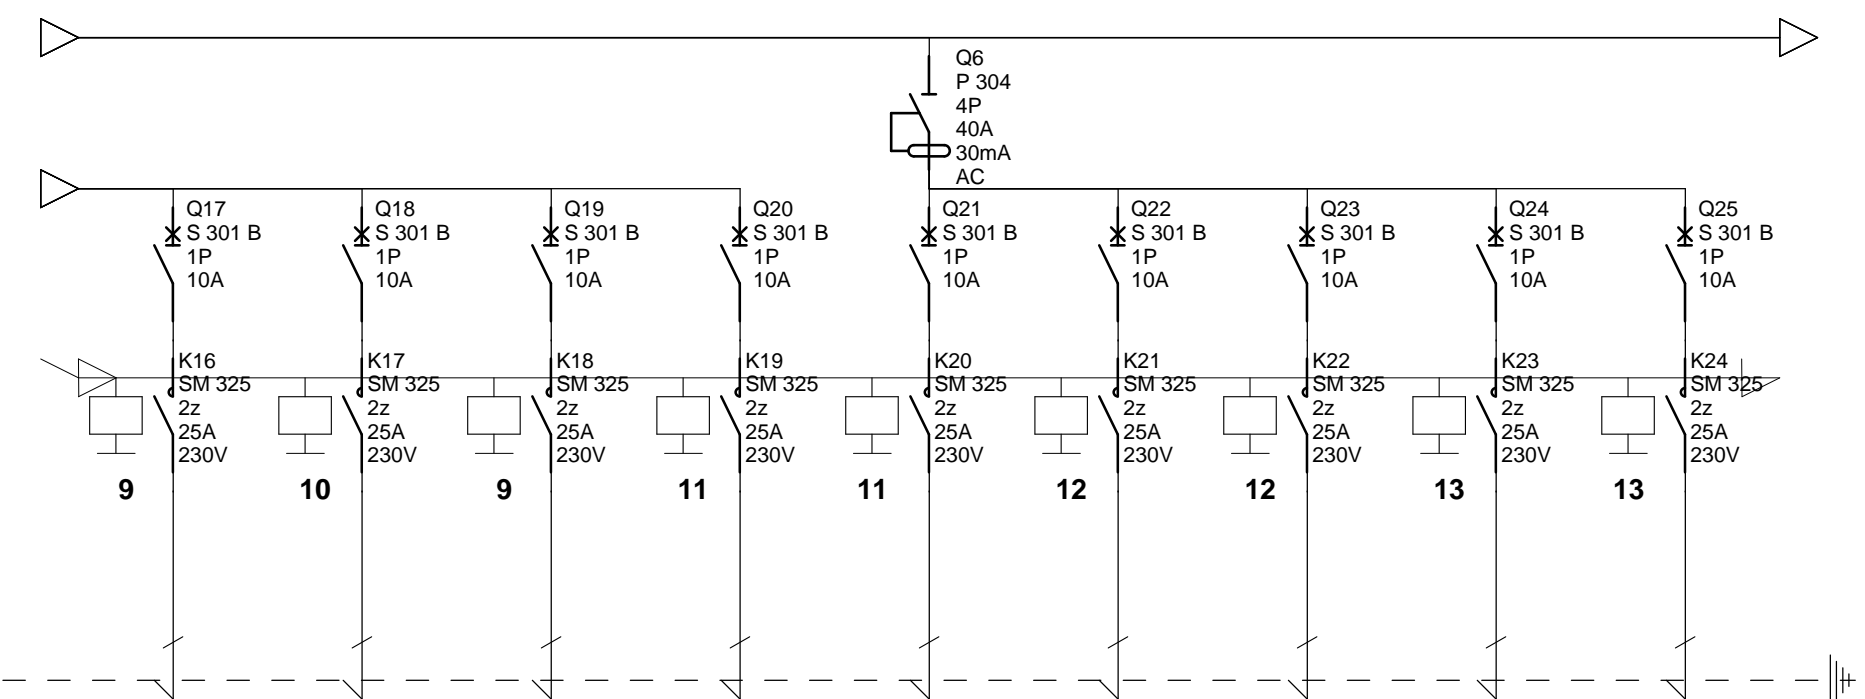

Oznaczenie	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
numer obwodu	TZ/16	TZ/17	TZ/18	TZ/19	TZ/20	TZ/21	TZ/22	TZ/23	TZ/24
rodzaj odbioru	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia
Pi [kW]; kj;	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Ps [kW];									
kj; Is[A]									
Typ przewodu	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²

inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu Zadaszenia obok budynku głównego.	Nr projektu:	Schemat tablicy TZ	C	opracował	F	Marcin Łobos
		Nr rysunku:	mgr inż. Damian Futera E-12/00	B	opracował	E	Andrzej Łodziński
		ES-02	Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69	A	opracował	D	Łukasz Kłósek
				DATA	07/11/2008	Nr arkusza	4 / 5

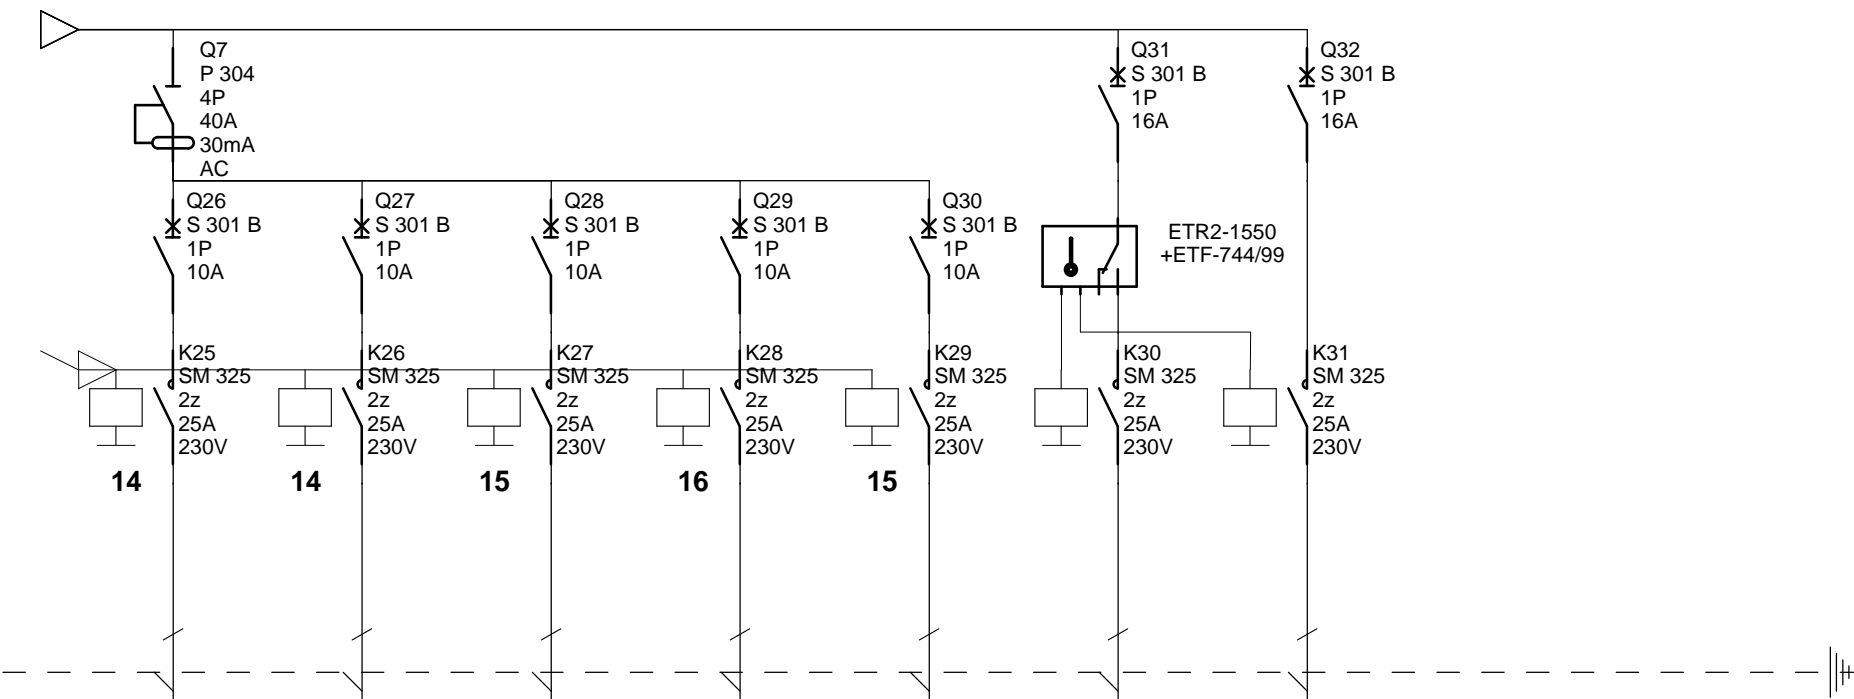

Oznaczenie	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32		
numer obwodu	TZ/25	TZ/26	TZ/27	TZ/28	TZ/29	TZ/30	TZ/31		
rodzaj odbioru	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	oświetlenie zadaszenia	podgrzewanie wpustów dachowych ENSTO OPTIHEAT 15/30	podgrzewanie wpustów dachowych ENSTO OPTIHEAT 15/30		
Pi [kW]; kj;	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,1	1,1		
Ps [kW];									
kj; Is[A]									
Typ przewodu	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²	YDY(żo)3x1,5mm...	YDY(żo)3x1,5mm ²	YKY(żo)3x2,5mm ²	YKY(żo)3x2,5mm ²		

inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu Zadaszenia obok budynku głównego.	Nr projektu:	Schemat tablicy TZ		C	opracował	F	Marcin Łobos	
		Nr rysunku: ES-02	Projektant: mgr inż. Damian Futera E-12/00		B	opracował	E	Andrzej Łodziński	
			Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69		A	opracował	D	Łukasz Kłósek	
					DATA	07/11/2008	Nr arkusza	5 / 5	